

DIN EN 61010 T1 に準拠した保護クラス III
Protection class III to DIN EN 61010 T1


本機の操作は資格を持った人のみが行うことができ、操作の際には関連するすべての安全規則を遵守してください。

Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.

この仕様は、製品に手が加えられていない場合にのみ有効です。

This specification is only valid if the product has not been manipulated.

接続図
terminal diagram

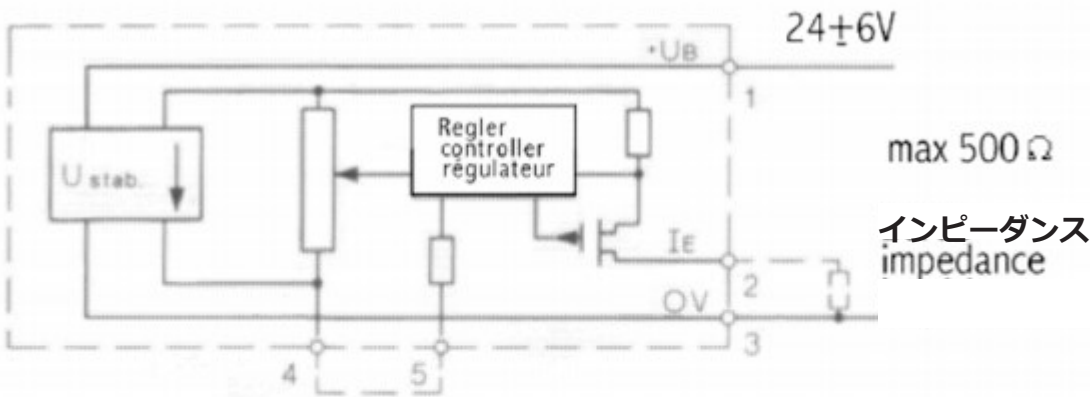

電流レンジ current range	I_E	ピン 4 と 5 pins 4 and 5
(0...20)mA		オープン open
(4...20)mA		コネク connected

機器の信頼性を確保するために、機器側の電源ケーブルの編組は、接続プラグのスクリューキャップに電氣的に接続してください。電源側では、ケーブルの編組を電氣的またはカップリングコンデンサ (10nF) を介して容量的にグラウンドに接続する必要があります。

To ensure the reliability of the device, the braiding of the power supply cable on the equipment side should be electrically connected to the screw cap of the connection plug. On the power supply side, the cable braiding must be connected to ground electrically or capacitively via a coupling capacitor (10nF).